


POWER BOARD - PLATINE ALIMENTATION - LEITNERPLATTE NETZTEIL - PIASTRA ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACION

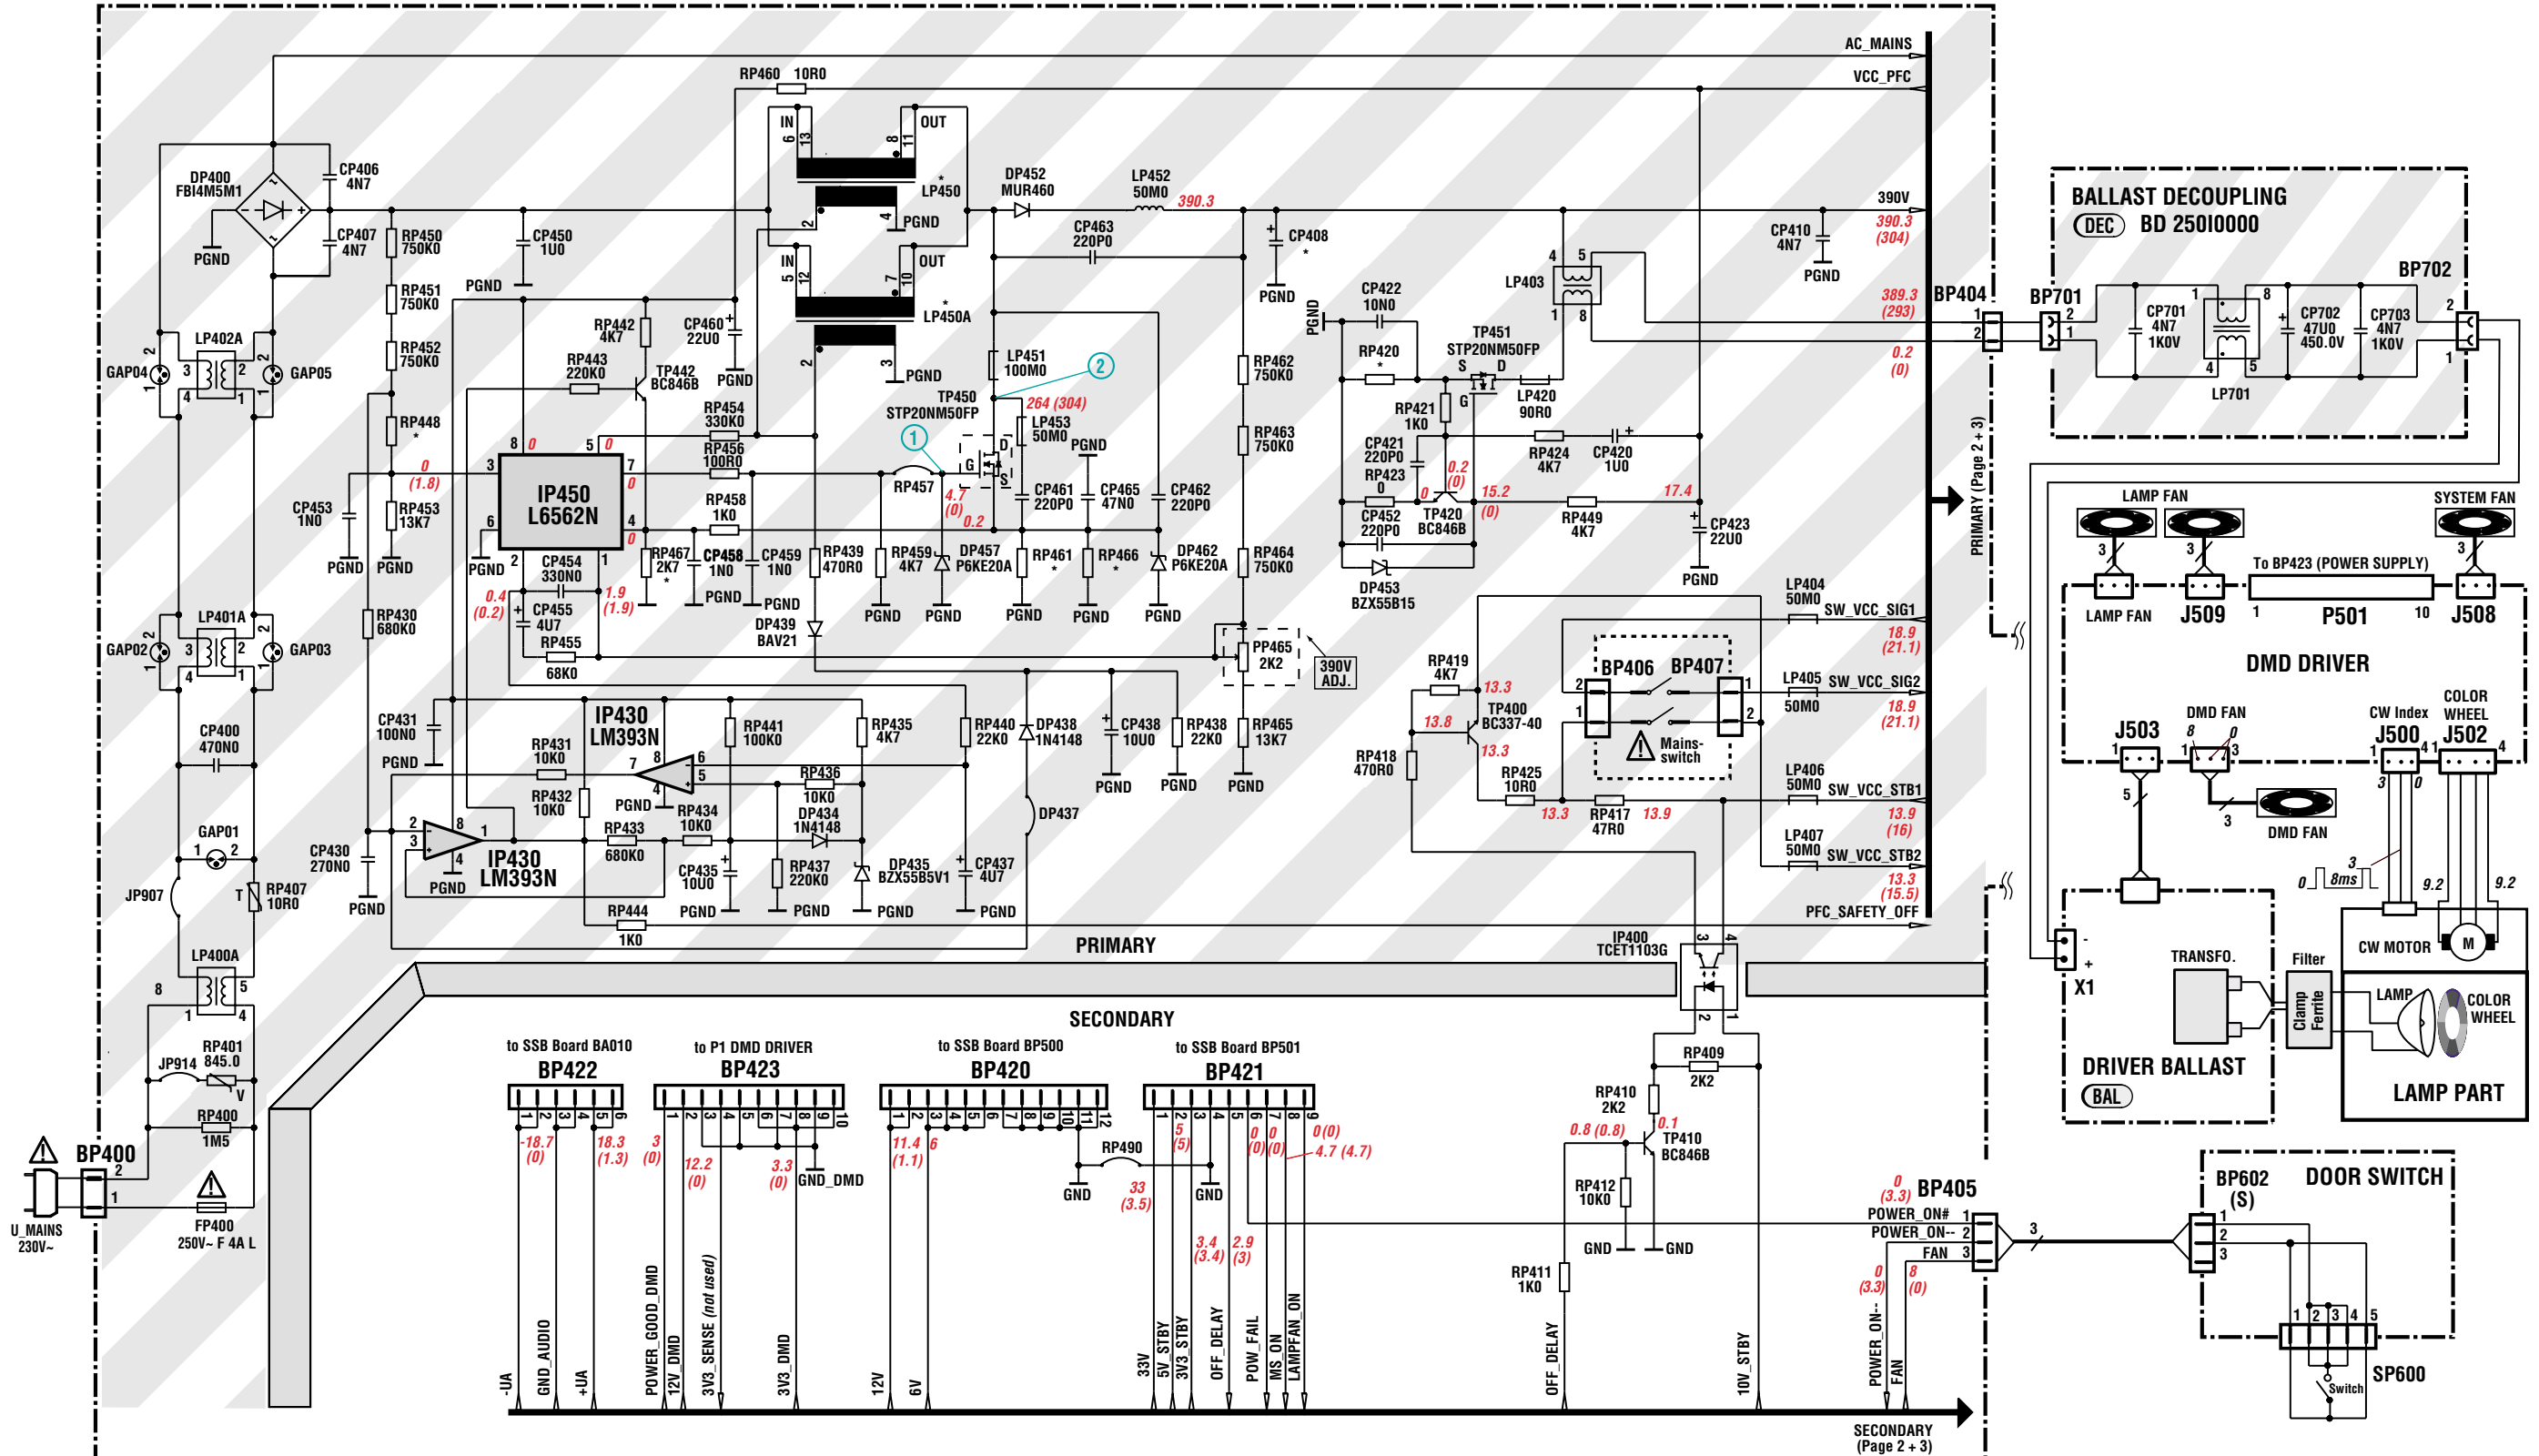

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

Use isolating mains transformer.
Utilise un transformateur isolateur du secteur.
Einen Trenntrafo verwenden.
Utilizar un transformador aislador de red.
Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete.

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).
Attention :
Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).
Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).
Attenzione :
misura nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).
Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (PGND).


Safety Part
When repairing, use original part only
Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Utilice solo piezas originales
Pieza de seguridad
Componenti di sicurezza
Per la riparazione utilizzare solo componenti originali

	CP408	LP450	LP450A	RP448	RP461	RP466	RP467
PP 250E0000 00 Std. Power Part ITC250 EU Version	220U0	10875030	-	100K0	-	470M10	-
PP 250ES000 00 Std. Power Part ITC250 EU for SLIM Version	270U0	-	10891180	100K0	1R0	1R0	x
PP 250C0000 00 Std. Power Part ITC250 China Version	220U0	-	10891180	120K0	1R0	1R0	x
PP 250CS000 00 Std. Power Part ITC250 China for SLIM Version	220U0	-	10885820	120K0	680M10	680M10	x
PP 250E0100 00 Std. Power Part ITC250 EU Version HD3 Le.	220U0	10875030	-	100K0	-	470M10	-
PP 250C0100 00 Std. Power Part ITC250 China Version HD3 Le.	220U0	-	10891180	120K0	1R0	1R0	-


(PP) POWER SUPPLY (1/3)

(PSB) PP 250E0000 00 / PP 250ES000 00
PP 250C0000 00 / PP 250CS000 00
PP 250E0100 00 / PP 250C0100 00

4.7 : DC VOLTAGE TV ON
(4.7) : DC VOLTAGE TV STBY
(after Fans stopped)

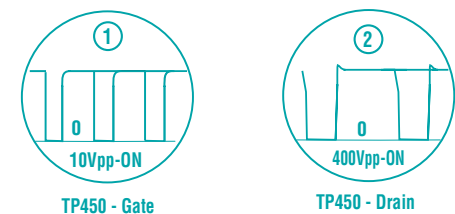

POWER BOARD - PLATINE ALIMENTATION - LEITERRPLATTE NETZTEIL - PIASTRA ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN

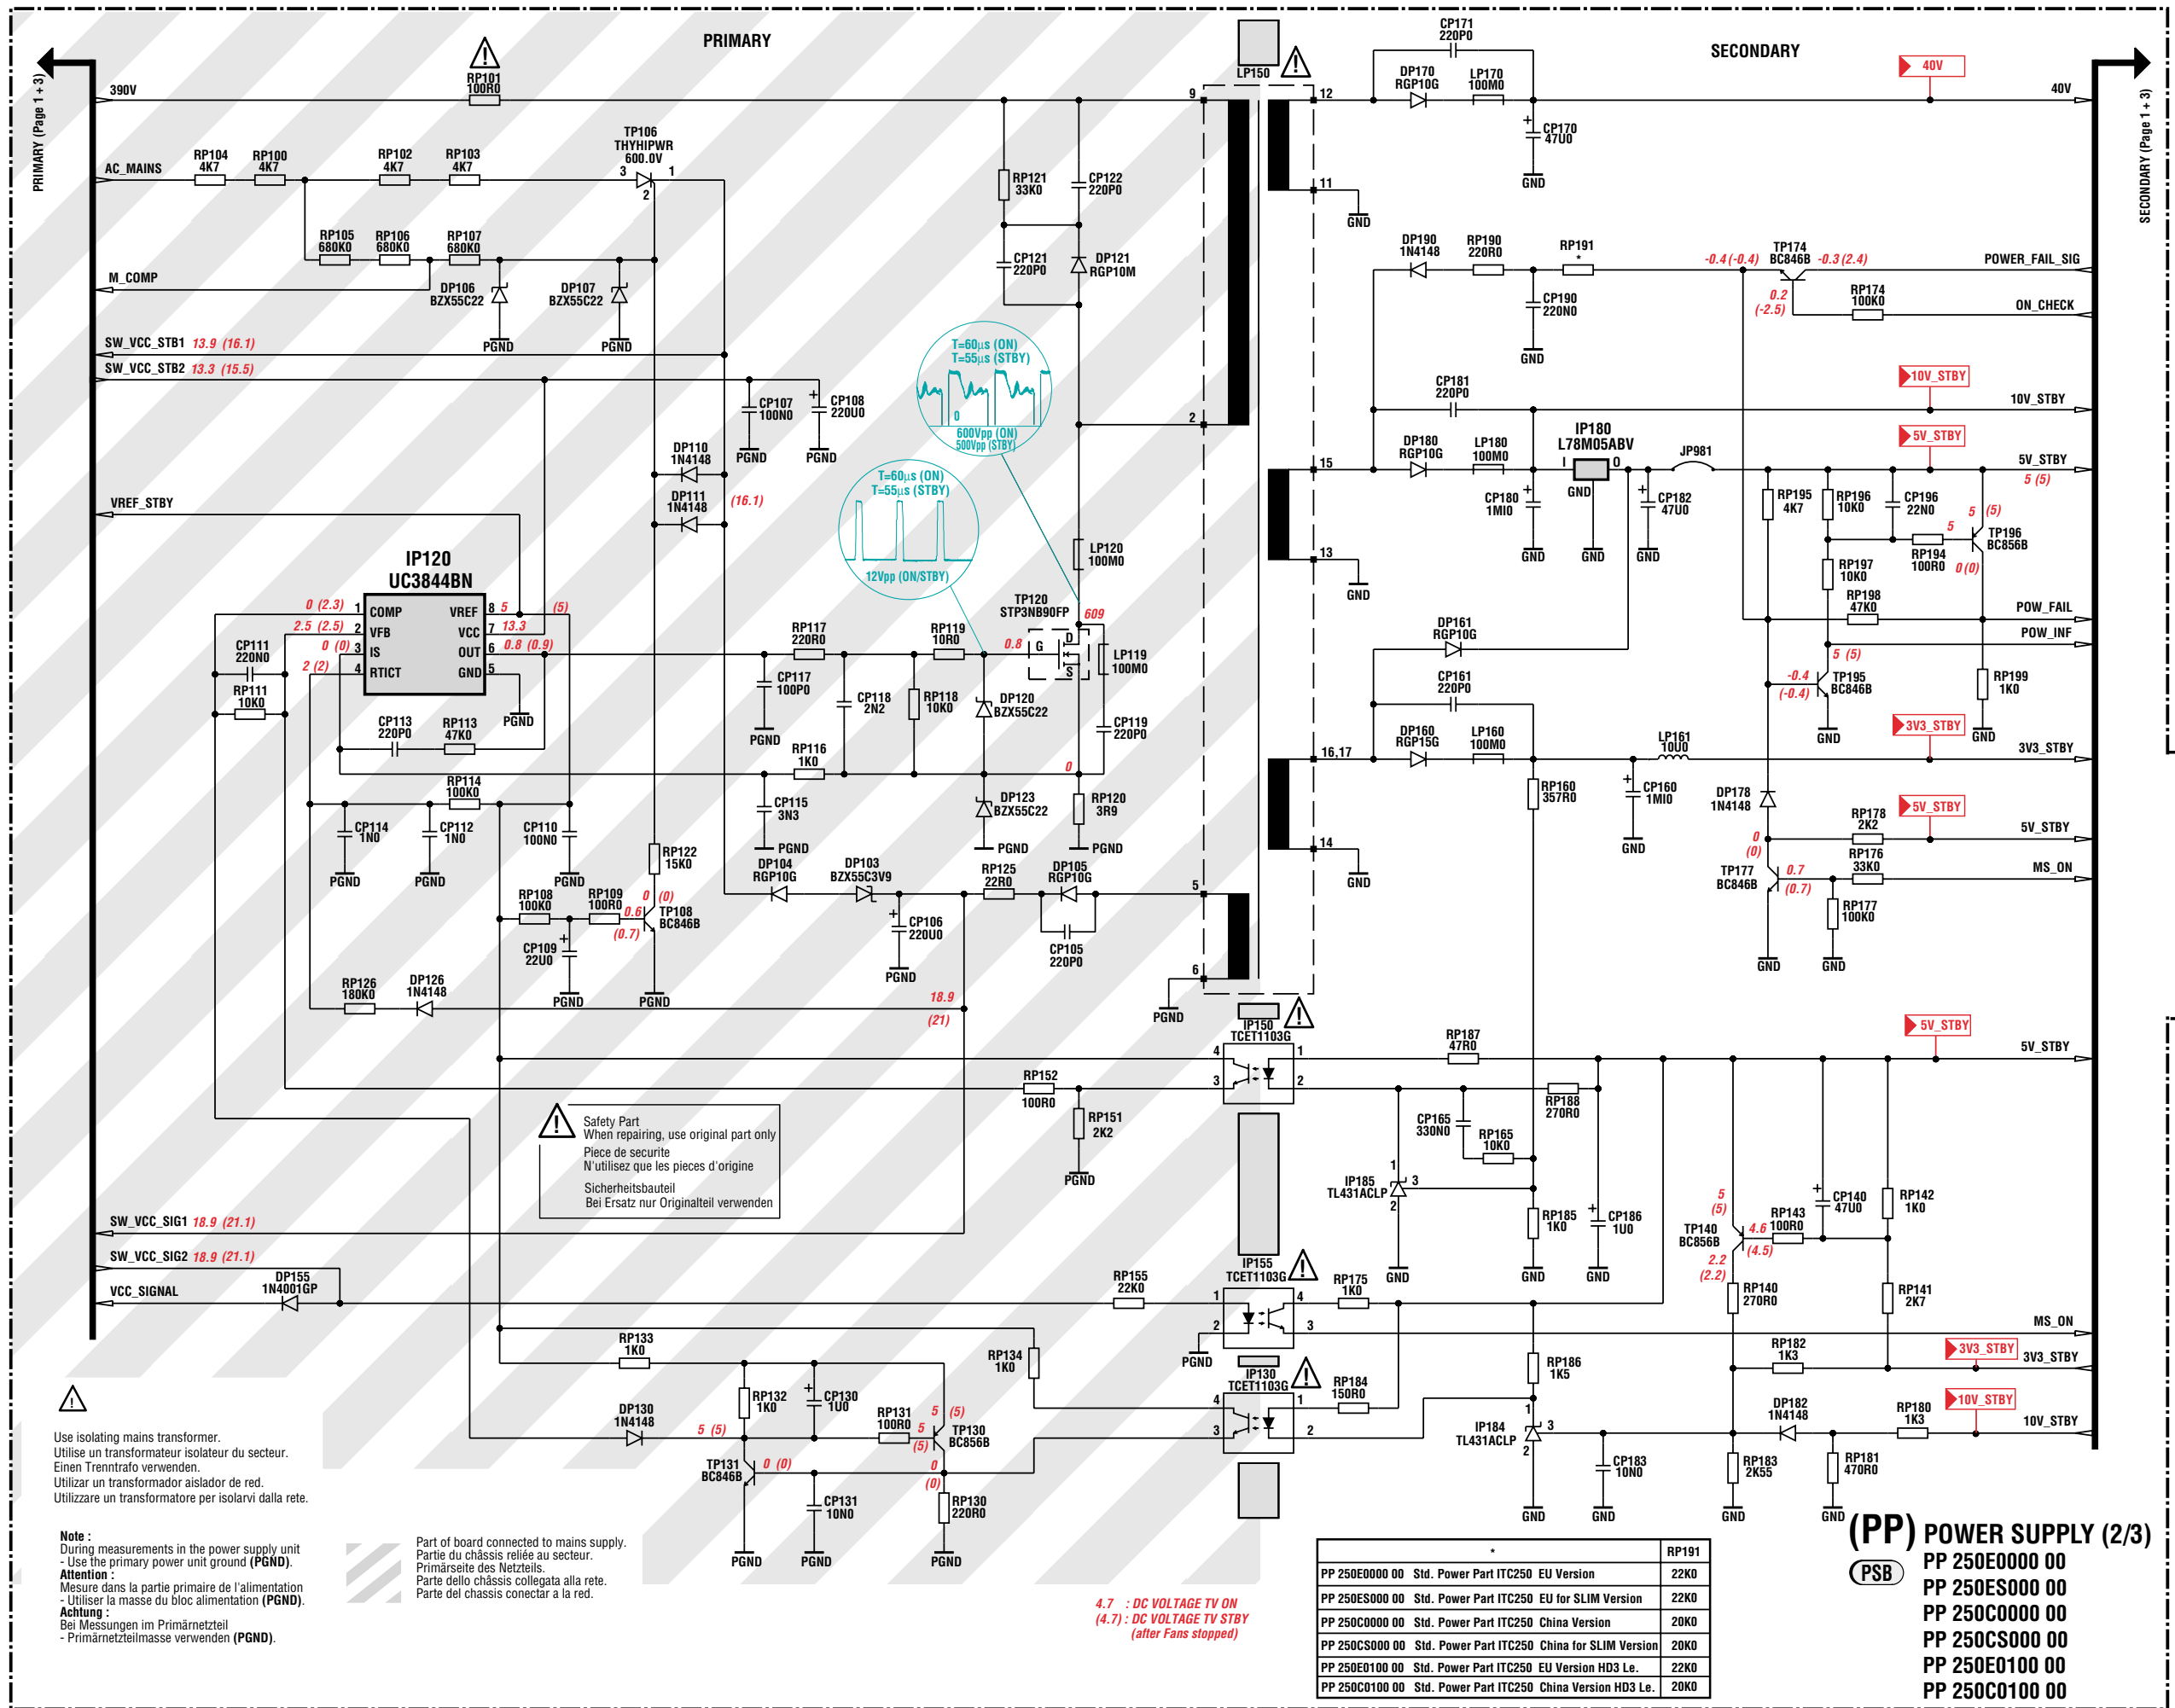

Safety Part
 When repairing, use original part only
 Pièce de sécurité
 N'utilisez que les pièces d'origine
 Sicherheitsbauteil
 Bei Ersatz nur Originalteil verwenden

Note:
 - Use the primary power unit ground (PGND).
 - Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).
 - Primärseite des Netzteils.
 - Parte dello chassis collegata alla rete.
 - Parte del chassis conectar a la red.


Attention:
 - Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).
 - Primärseite des Netzteils.
 - Parte dello chassis collegata alla rete.
 - Parte del chassis conectar a la red.

4.7 : DC VOLTAGE TV ON
 (4.7) : DC VOLTAGE TV STBY
 (after Fans stopped)

PP 250E0000 00	Std. Power Part ITC250 EU Version	RP191
PP 250ES0000 00	Std. Power Part ITC250 EU for SLIM Version	22K0
PP 250C0000 00	Std. Power Part ITC250 China Version	20K0
PP 250CS0000 00	Std. Power Part ITC250 China for SLIM Version	20K0
PP 250E0100 00	Std. Power Part ITC250 EU Version HD3 Le.	22K0
PP 250C0100 00	Std. Power Part ITC250 China Version HD3 Le.	20K0

(PP) POWER SUPPLY (2/3)
(PSB)
 PP 250E0000 00
 PP 250ES0000 00
 PP 250C0000 00
 PP 250CS0000 00
 PP 250E0100 00
 PP 250C0100 00

POWER BOARD - PLATINE ALIMENTATION - LEITERPLATTE NETZTEIL - PIASTRA ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN

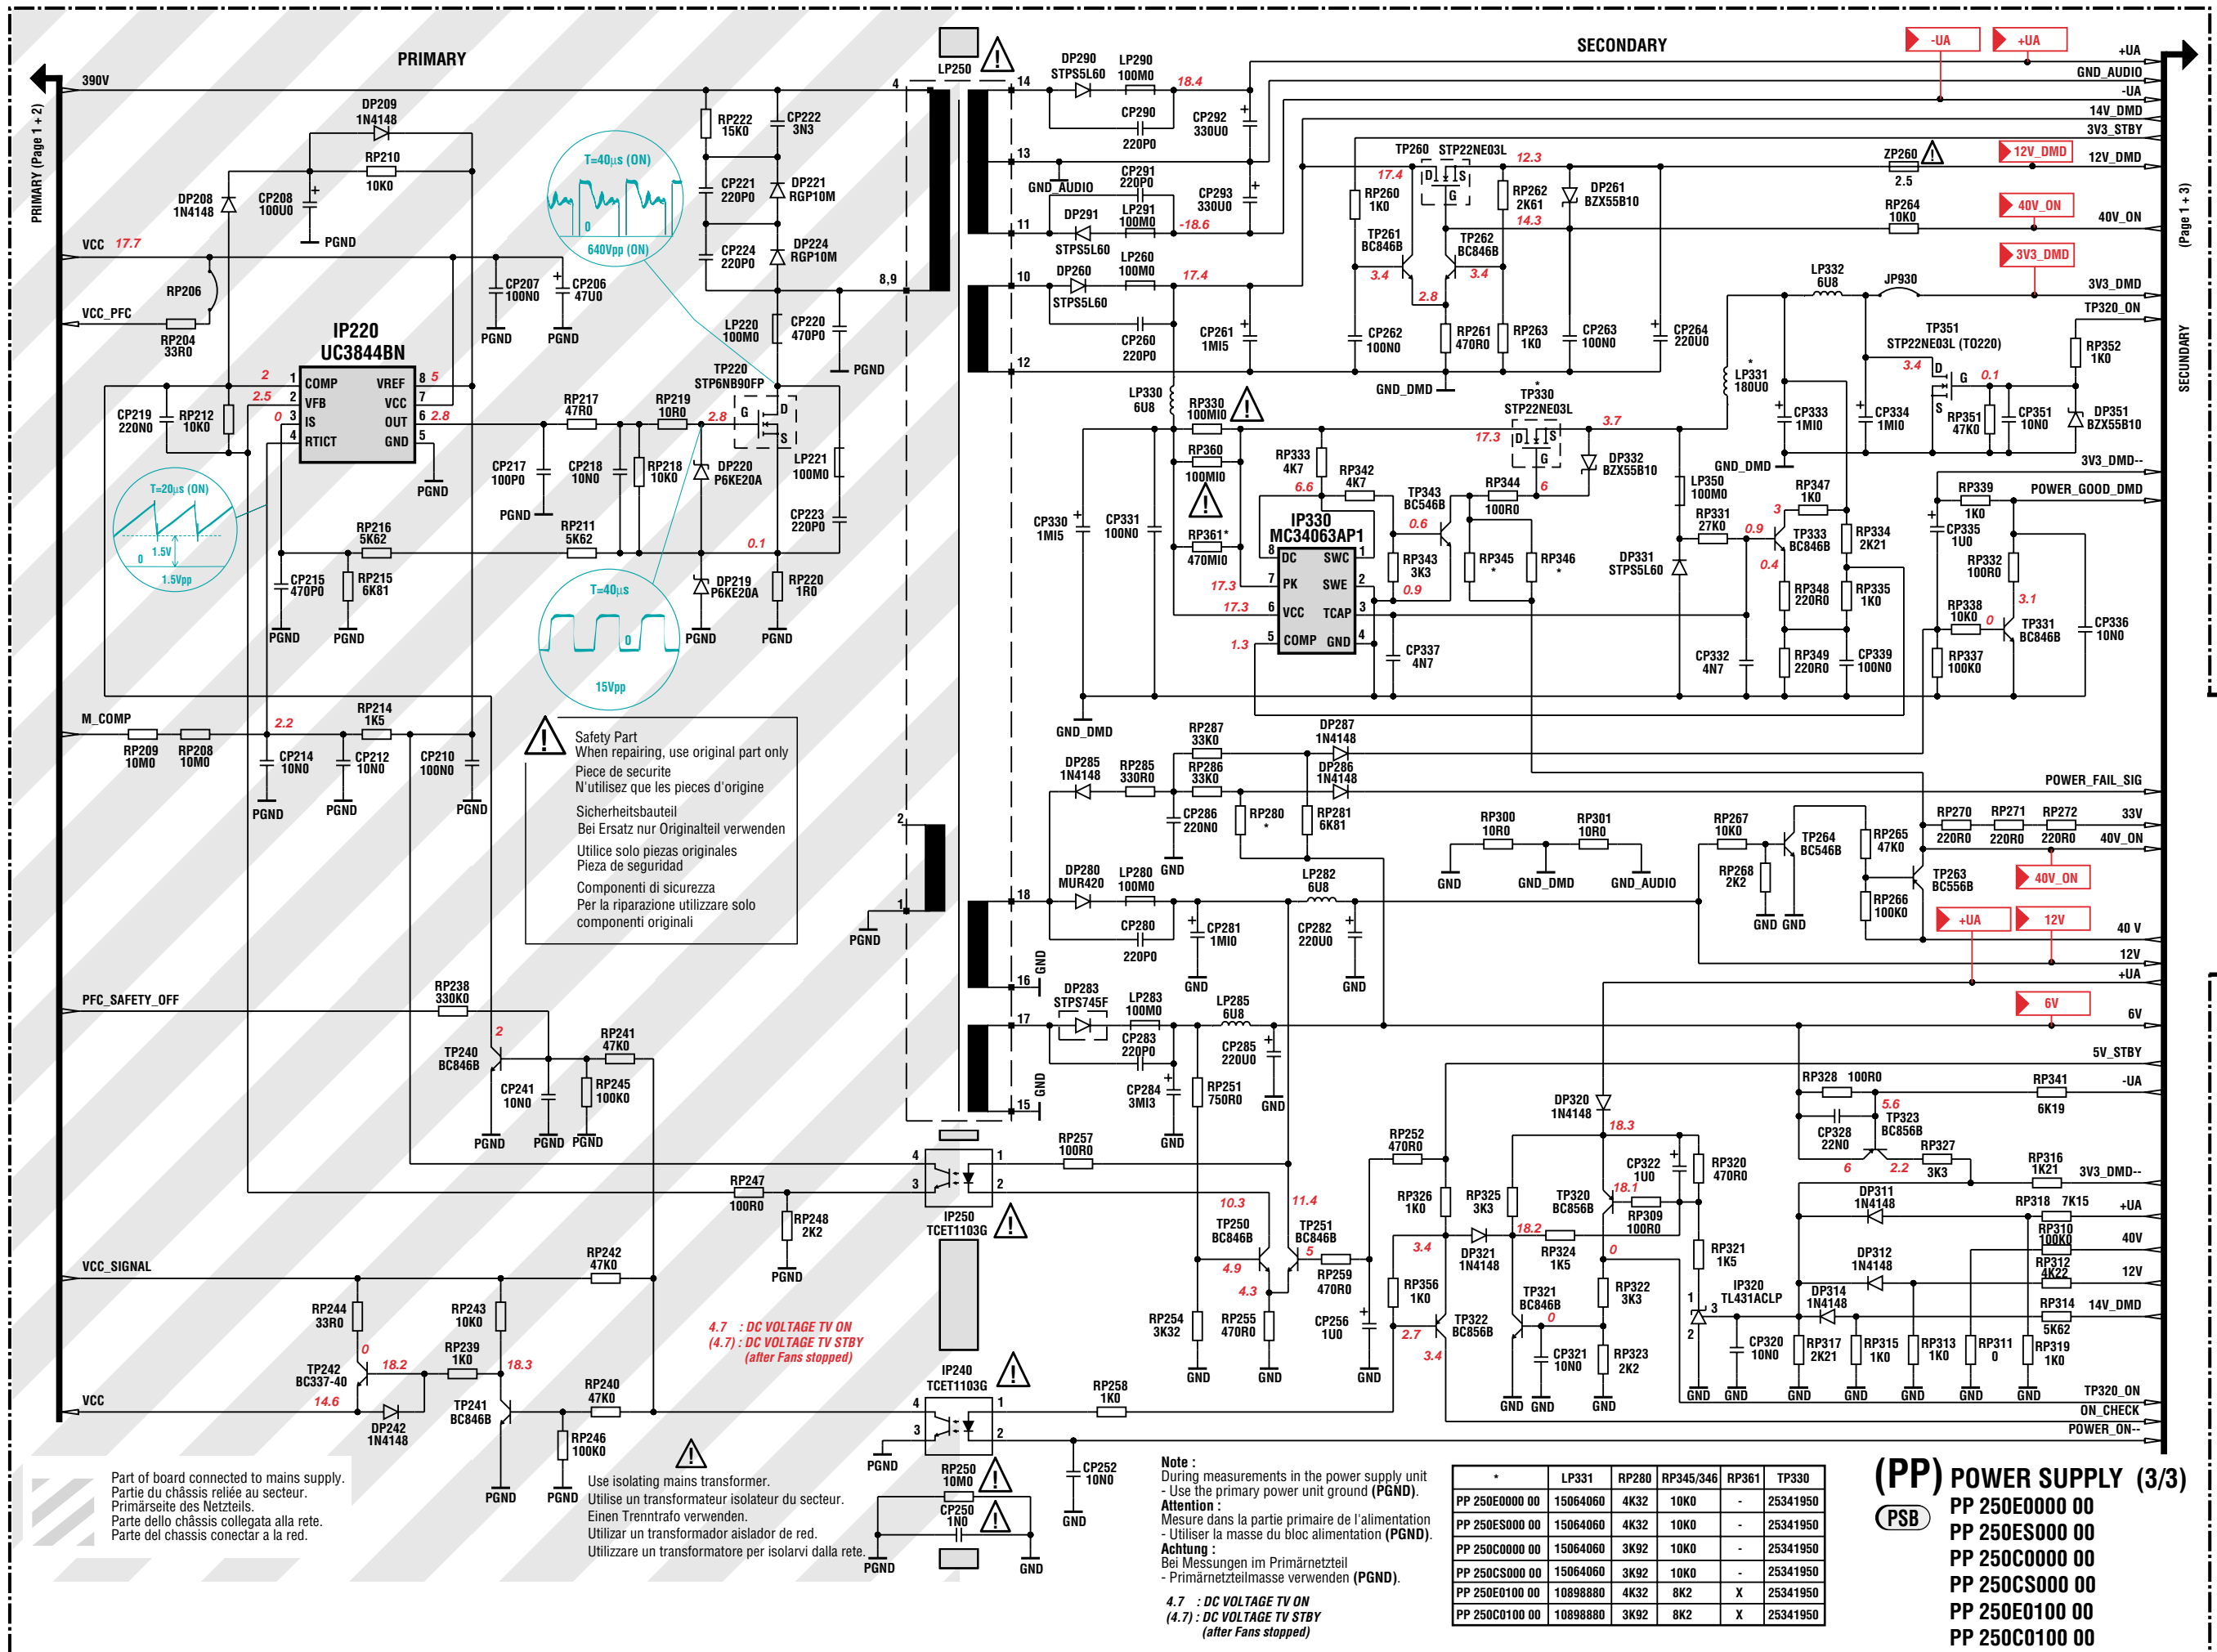

PRIMARY (Page 1 + 2)

(Page 1 + 3)

SECONDARY

! Safety Part
 When repairing, use original part only
 Pièce de sécurité
 N'utilisez que les pièces d'origine
 Sicherheitsbauteil
 Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
 Utilice solo piezas originales
 Pieza de seguridad
 Componenti di sicurezza
 Per la riparazione utilizzare solo componenti originali

Part of board connected to mains supply.
 Partie du châssis reliée au secteur.
 Primärseite des Netzteils.
 Parte dello chassis collegata alla rete.
 Parte del chassis conectar a la red.

Use isolating mains transformer.
 Utilisez un transformateur isolateur du secteur.
 Einen Trenntrafo verwenden.
 Utilizar un transformador aislador de red.
 Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete.

Note :
 During measurements in the power supply unit
 - Use the primary power unit ground (PGND).
 Attention :
 Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
 - Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).
 Achtung :
 Bei Messungen im Primärnetzteil
 - Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).

4.7 : DC VOLTAGE TV ON
 (4.7) : DC VOLTAGE TV STBY
 (after Fans stopped)

*	LP331	RP280	RP345/346	RP361	TP330
PP 250E0000 00	15064060	4K32	10K0	-	25341950
PP 250ES000 00	15064060	4K32	10K0	-	25341950
PP 250C0000 00	15064060	3K92	10K0	-	25341950
PP 250CS000 00	15064060	3K92	10K0	-	25341950
PP 250E0100 00	10898880	4K32	8K2	X	25341950
PP 250C0100 00	10898880	3K92	8K2	X	25341950

(PP) POWER SUPPLY (3/3)

- (PSB) PP 250E0000 00
- PP 250ES000 00
- PP 250C0000 00
- PP 250CS000 00
- PP 250E0100 00
- PP 250C0100 00